


# FLEX ParvoPRRS® VACCINE MIXING GUIDE

## FLEX ParvoPRRS® GUÍA PARA EL MEZCLADO DE VACUNA

Directions for proper mixing of FLEX PARVOPRRS for the customized control of M. hyo and PRRS.  
 Direcciones para el mezclado adecuado de FLEX PARVOPRRS como parte del control personalizado de M. hyo y PRRS.

# FLEX ParvoPRRS®

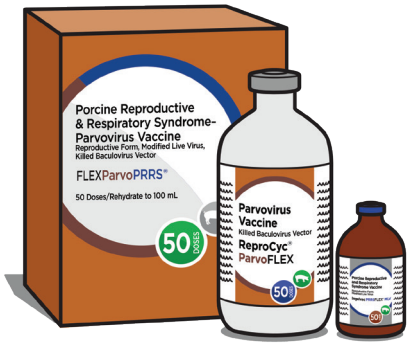

**STEP 1:**  
 FLEX PARVOPRRS contains one bottle of **Reprocyc® ParvoFLEX** and one glass amber bottle of **Ingelvac PRRSFLEX® MLV**.

**PASO 1:**  
 FLEX PARVOPRRS contiene una botella de **Reprocyc® ParvoFLEX** y una botella de **Ingelvac PRRSFLEX® MLV** liofilizada.



**STEP 2:**  
 Insert vented transfer spike into **REPROCYC PARVOFLEX** bottle.

**PASO 2:**  
 Inserte la aguja de transferencia ventilada dentro de la botella de **REPROCYC PARVOFLEX**.




**STEP 3:**  
 Slowly insert the vented transfer spike into the **INGELVAC PRRSFLEX MLV** vaccine bottle, releasing the vacuum.

**PASO 3:**  
 Inserte lentamente la aguja de transferencia ventilada dentro de la botella de vacuna **INGELVAC PRRSFLEX MLV**, liberando el vacío.




**STEP 4:**  
 While still connected by transfer spike, rotate the vials so **REPROCYC PARVOFLEX** is on top.

**PASO 4:**  
 Mientras aún están conectados por la aguja de transferencia, gire los viales de manera que la botella de **REPROCYC PARVOFLEX** esté en la parte superior.

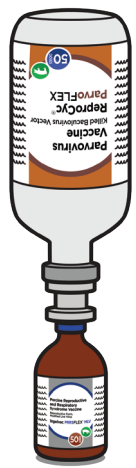

**STEP 5:**  
 Transfer a portion of the vaccine from the **REPROCYC PARVOFLEX** bottle into the **INGELVAC PRRSFLEX MLV** bottle. The amount transferred needs to be enough to rehydrate the **INGELVAC PRRSFLEX MLV** product.

**PASO 5:**  
 Transferir una porción de vacuna de la botella de **REPROCYC PARVOFLEX** a la botella de **INGELVAC PRRSFLEX MLV**. La cantidad transferida tiene que ser suficiente para rehidratar el producto **INGELVAC PRRSFLEX MLV**.

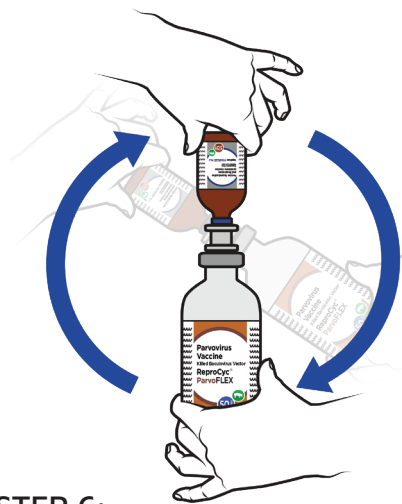

**STEP 6:**  
 With the vented transfer spike still in place, flip the **INGELVAC PRRSFLEX MLV** and **REPROCYC PARVOFLEX** bottles so all product transfers into the **REPROCYC PARVOFLEX** bottle.

**PASO 6:**  
 Con la aguja de transferencia ventilada todavía en su lugar, voltee las botellas de **INGELVAC PRRSFLEX MLV** y **REPROCYC PARVOFLEX** para que todo el contenido se transfiera a la botella de **REPROCYC PARVOFLEX**.



**STEP 7:**  
 Shake well and use immediately.

**PASO 7:**  
 Agite bien y utilice de inmediato.



**STEP 8:**  
 Administer 2 mL dose intramuscularly (in the neck per **PQA Plus®** guidelines).

**PASO 8:**  
 Administre una dosis de 2 ml intramuscular (en el cuello siguiendo las directrices de **PQA Plus®**).

### More Information:


Effective PRRS management requires a systematic approach utilizing complementary components of PRRS control along with a MLV vaccine. Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. provides a complete toolbox that includes technical support, education, training, diagnostic services, science-based strategies, leading knowledge and more.

### Más información:

El manejo efectivo de PRRS requiere un abordaje sistemático que utilice componentes complementarios de control de PRRS junto con una vacuna viva modificada. Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. proporciona un conjunto completo de herramientas que incluyen soporte técnico, educación, entrenamiento, servicios de diagnóstico, estrategias basadas en la ciencia, conocimientos de vanguardia y mucho más.

For additional information or questions, contact your Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. representative or call 888-637-4251.

Para información adicional o preguntas, contacte a su representante de Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. o llame al 888-637-4251.

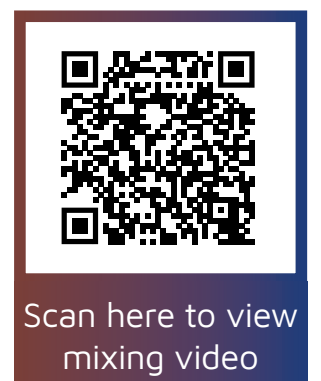

Scan here to view mixing video